

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

**Herceghalomi Sándor
Móric Községi Könyvtár
és Egyházi Közösségi Ház.**

**2053 Herceghalom,
Gesztenyés út 15.**

JUHÁSZ PÉTER

tűz- és munkavédelmi szakember

Tűzvédelmi szakképesítése: AK-62/2011

Munkavédelmi szakképesítése: 139002/11/2017

Telefon: 06-30-207-4684

E-mail: juhaszp76@gmail.com

Tartalomjegyzék

Általános adatok	3
Bevezetés, hatályba léptetés	3
Tűzvédelmi feladatokat is ellátó személyek feladatai és kötelezettségei	5
Az Könyvtár vezetőjének tűzvédelmi feladatai	6
A tevékenységre és a tevékenység helyszínére vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok, előírások	6
Tűzveszélyes tevékenység	8
Az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges írásbeli feltételek meghatározására, illetve előzetes egyeztetésére jogosult munkakörök, beosztások felsorolása...	9
Dohányzás	9
Raktározás és tárolás	9
Tűzoltási út, terület és egyéb utak, a kiürítés	9
Kémény, füstcsatorna és füstelvezetés	10
Tűzelő-, fűtőberendezések	10
Szellőztetés	11
Csatornahálózat	11
Világító berendezések	11
Villamos berendezések	11
Villámvédelem	12
Tűzjelző- és egyéb tűzvédelmi berendezés	13
Tűzoltó készülék, felszerelés	16
Menekülési jelek	17
A tűzvédelmi oktatással, a tűzvédelmi berendezések kezelésének megismertetésével kapcsolatos feladatokat és a munkavállalókra vonatkozó tűzvédelmi képesítési követelmények	18
A munkavállalóknak a tüzeset vagy műszaki mentést igénylő esemény esetén végrehajtandó feladatai	19
A tűzvédelmi felülvizsgálatok	21
A tűzvédelmi hatósággal történő együttműködés	21
A hivatásos tűzoltóság helyszíni gyakorlata	21
A tűzvédelmet érintő változások bejelentése	22

A tűzvédelmi hatósági ellenőrzés biztosítása.....	22
Tűzvédelmi bírság	22
Az egyes helyiségekre vonatkozó tűzmelőzési használati szabályok.....	26
A létesítményi tűzoltóság működésének, szolgálatellátásának szabályai	30
A Szabályzat készítésére kötelezett által üzemeltetett, bérelt épületrész, épület 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiségei esetében a – kiürítési számításal vagy azzal egyenértékű módon igazolt – megengedett maximális befogadóképessége.....	30
A Tűzvédelmi Szabályzat készítőjének nyilatkozata	30
1. számú melléklet az Ellenőrzés, Karbantartás, Felülvizsgálati kötelezettségek	31
2. számú melléklet: Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység	32

Általános adatok

<u>A létesítmény neve:</u>	Herceghalomi Sándor Móric Községi Könyvtár és Egyházi Közösségi Ház.
<u>A létesítmény címe:</u>	2053 Herceghalom, Gesztenyés út 15.
<u>Tevékenységi kör:</u>	Pedagógiai oktatás, képzés, művelődés, kultúra.
<u>A tűzvédelmi szabályzat készítője:</u>	Juhász Péter BM KOK AK 62/2001. 06-30/207-4684 juhaszp76@gmail.com
<u>Tűzvédelmi érintett megoldások a létesítmény területén:</u>	– tűzoltó készülékek (Porral oltók) – fali tűzcsap – menekülési útirányt jelző világítás – tűzvédelmi főkapcsoló

Bevezetés, hatályba léptetés

A Herceghalomi Sándor Móric Községi Könyvtár és Egyházi Közösségi Ház. (2053 Herceghalom, Gesztenyés út 15.) kulturális és művelődési tevékenységet folytató jogi személy jelen Tűzvédelmi Szabályzat (továbbiakban: szabályzat) elkészítésével tesz eleget jogszabályi kötelezettségének. A szabályzat a hatályos jogszabályi előírások és a vonatkozó műszaki előírások, műszaki irányelvek figyelembevételével, valamint a belső szabályozókkal összhangban készült.

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény, a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII.7.) Korm. rendelet, a tűzvédelmi szabályzatról, a tűzvédelmi házirendről, valamint a tűzvédelmi oktatásról szóló 101/2023. (XII. 29.) BM rendelet és az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.05.) BM rendeletben foglaltak szerint kerül kiadásra.

A Tűzvédelmi Szabályzat személyi hatálya a munkaszerződés alapján foglalkoztatottakra, eseti jelleggel foglalkoztatott munkavállalókra, valamint az egyéb szerződések keretében egyes feladatokat átmenetileg ellátó személyekre (a továbbiakban együtt: munkavállalók) és a Herceghalomi Sándor Móric Községi Könyvtár és Egyházi Közösségi Ház területét használó, bérlőkre terjed ki.

A szabályzat személyi hatálya kiterjed a Herceghalomi Sándor Móric Községi Könyvtár és Egyházi Közösségi Ház tulajdonában, üzemeltetésében és használatában lévő területén bármilyen jogcímen tartózkodó személyekre is.

A szabályzat területi és tárgyi hatálya kiterjed a Herceghalomi Sándor Móric Községi Könyvtár és Egyházi Közösségi Ház vagyonekezelésében, ingyenes használatában, illetve bérletében lévő helyiségeire, szabadtereire, az ott elhelyezett, vagy tárolt anyagokra és egyéb vagyontárgyakra, beleértve a gépeket, berendezéseket, gépjárműveket, és egyéb szállítóeszközöket is.

A Herceghalomi Sándor Móric Községi Könyvtár és Egyházi Közösségi Ház területén a munkavégzés, tevékenység kizárólag a szabályzat előírásainak betartásával végezhető.

A szabályzatban foglalt előírásokat a kötelezettek külön felhívás vagy intézkedés nélkül kötelesek végrehajtani, megtartani.

A szabályzat kiadásának napján lép hatályba és visszavonásig érvényes.

Jelen szabályzatban elrendeltek végrehajtásához szükséges személyi, anyagi, technikai feltételeket biztosítani szükséges. A Herceghalomi Sándor Móric Községi Könyvtár és Egyházi Közösségi Ház területén a tűzvédelmi jellegű beruházások, karbantartási költsége fedezetét a tulajdonos biztosítja.

Az itt nem szabályozott kérdésekben, a mindenkor érvényben lévő rendeletek, vonatkozó műszaki előírások, irányelvek és belső szabályozók az irányadók.

A szabályzat előírásait és mellékleteinek kötelező alkalmazását, 2024. február 1.-től elrendelem.

Jelen szabályzat nem helyettesíti a Herceghalomi Sándor Móric Községi Könyvtár és Egyházi Közösségi Ház területén tevékenységet végzők jogszabályi kötelezettségét.

[MA1] megjegyzést írt: Mikortól?

Tűzvédelmi feladatokat is ellátó személyek feladatai és kötelezettségei

Az Könyvtár üzemben tartójának tűzvédelmi feladatai:

- az Könyvtár tűzvédelmének összehangolása, irányítása, felügyelete;
- az építménnyel összefüggő tűzvédelmi előírások megtartásához szükséges anyagi feltételekről a tulajdonost tájékoztatni;
- gondoskodik az Könyvtár területén munkát végző dolgozói megismerjék a tűzvédelmi előírásokat és alkalmazzák azokat;
- a tűzvédelmi szabályokat, előírásokat külön intézkedés nélkül köteles megtartani, azok végrehajtásáról intézkedni, illetve a végrehajtást ellenőrizni;
- közreműködni a tűzvédelmi oktatások megszervezésében és lebonyolításában;
- biztosítani a tűzvédelmi hatósági ellenőrzésekhez szükséges feltételeket, a feltárt tűzvédelmi hiányosságok határidőre történő megszüntetésének elősegítése;
- biztosítani a tűzvédelmi tájékoztatás feltételeit;
- a létesítmény tűzvédelmi helyzetére kiható változásokat az előírt határidőben a tűzvédelmi hatóság felé bejelenti;
- az új létesítmények, gépek, berendezések, technológiai eljárások alkalmazása során gondoskodni a vonatkozó tűzvédelmi előírások betartásáról;
- elkészíttetni, módosítani, felülvizsgálni a jelen tűzvédelmi szabályzatot.

Az Könyvtár területén tevékenységet végzők tűzvédelmi feladatai:

- az Könyvtár tűzvédelmi szabályainak megtartása;
- gondoskodni arról, hogy a területükön dolgozók megismerjék a tűzvédelmi előírásokat és alkalmazzák azokat (pl.: tűzvédelmi szabályzat,)
- a tűzvédelmi szabályokat, előírásokat külön intézkedés nélkül kötelesek megtartani, azok végrehajtásáról intézkedni, illetve a végrehajtást ellenőrizni;
- biztosítani a tűzvédelmi hatósági ellenőrzésekhez, és az üzemeltető tűzvédelmi bejárásaihoz szükséges feltételeket a feltárt hiányosságokat határidőre megszüntetni;
- biztosítani a tűzvédelmi tájékoztatás feltételeit;
- az esetleges tüzesetek bekövetkezésében vétkes személyekkel szemben hatósági eljárást kezdeményezni;
- intézkedni a tűzvédelmi megelőző rendszabályok maradéktalan megtartásáról;
- az új gépek, berendezések, technológiai eljárások alkalmazása során gondoskodni a vonatkozó tűzvédelmi előírások betartásáról;
- az Könyvtár területén a működés körétől eltérő eseti nagy létszámú rendezvény (például: továbbképzés, rendezvény stb.) csak az üzemeltető jóváhagyásával, meghatározott feltételekkel tartható.

A foglalkoztatott munkavállalók tűzvédelmi feladatai:

- megismerni a tűzvédelmi szabályzat előírásait, és azokat betartani;
- az előírt dohányzási tilalmat betartani;
- munkahelyén rendet és tisztaságot tartani, és megszüntetni minden olyan körülményt, ami tüzet okozhat;
- számukra előírt tűzvédelmi oktatáson részt venni, megismerni a tűzoltó felszerelések használatát;

- az általuk észlelt, vagy tudomására jutott tűzvédelmi hiányosságot, szabálytalanságot az intézkedésre jogosult vezetőjének jelezni;
- megismerni és megtartani a használatukban lévő gépek, berendezések, eszközök és anyagok használatára és működtetésére vonatkozó tűz megelőzési szabályokat;
- meg kell ismerniük és meg kell tartaniuk a tüzesetek és a műszaki mentést igénylő balesetek, káresetek jelzésével, továbbá a tűz oltásával és a műszaki mentéssel kapcsolatos kötelezettségeiket;
- tűz vagy annak közvetlen veszélyének észlelése esetén kötelesek azt haladéktalanul jelezni a tűzoltóságnak, vagy ha erre nincs lehetőségük, a rendőrségnek, vagy a mentőszolgálatnak, illetőleg a települési önkormányzat polgármesteri hivatalának;
- kötelesek a tűzoltásban, a műszaki mentésben ellenszolgáltatás nélkül életkoruk, egészségi, fizikai állapotuk alapján elvárható személyes részvétellel, adatok közlésével közreműködni;
- kötelesek tevékenységüket úgy végezni, hogy azzal tüzet, vagy közvetlen tűzveszélyt ne okozzanak;

Az Könyvtár vezetőjének tűzvédelmi feladatai

könyvtáros feladatai:

- gondoskodik arról, hogy a tűzvédelmi helyzetre kiható változás, átalakítás az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségnek bejelentésre kerüljön;
- a szabályzat elkészítéséhez adatszolgáltatás, a változások jelzése (új termékek, technológia stb.) a tűzvédelmi felelős felé;
- koordinálja az Könyvtár tűzvédelmi tevékenységét;
- mindenre és mindenre vonatkozó tűzvédelmi intézkedés megtételére jogosult;
- tűzvédelmi feladatokat ellátó személy(ek) (pl: a tűzvédelmi felelős), vagy szervezet munkáját ellenőrzi, rendszeresen beszámoltatja;
- a jelen tűzvédelmi szabályzat változásairól tájékoztatja a munkavállalókat;
- közreműködik az Könyvtár területén – az engedélyezett működés körétől eltérő – eseti nagyobb létszámú rendezvények megtartásával kapcsolatos tűzvédelmi felügyeleti biztonsági feltételek meghatározásában.

A tevékenységre és a tevékenység helyszínére vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok, előírások

Az építményt, építményrészt (helyiséget, tűzszakaszt), a vegyes rendeltetésű épületet csak a használatbavételi engedélyben megállapított rendeltetésnek megfelelően szabad használni.

A területek vezetőinek figyelemmel kell lenniük, hogy a tervezés és a használatba vétel során, a helyiségekre megállapított rendeltetés ne változzon.

Indokolt esetben módosítható a helyiség rendeltetése, funkciója, de kizárólag az üzemeltetővel történő egyeztetést követően.

A tevékenységet csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő szabadtéren, veszélyességi övezetben, helyiségben, tűzszakaszban, építményben szabad folytatni.

Gondoskodni kell a tűzvédelmi szabályzat elkészítéséről, a tűzvédelmi tevékenység szakszerű ellátásáról, valamint a munkavállalók oktatásáról, továbbképzéséről.

Az építmények, technológiai rendszerek használata során a jogszabályokban és a vonatkozó műszaki előírásokban meghatározott tűzvédelmi követelményeket be kell tartani.

A közvetlen tűzvédelmet szolgáló tűzoltó-technikai eszköz, felszerelés működőképességéről, időszakos ellenőrzéséről, az oltóanyag biztosításáról gondoskodni kell.

Mind az üzemeltető, mind a területeken tevékenységet végzők kötelesek együttműködni a hivatásos tűzoltóság által tartott helyszíni gyakorlat és tűzvédelmi ellenőrzés során, illetőleg bejelenteni a különböző változásokat.

Csak a folyamatos tevékenységhez szükséges anyagot, eszközt szabad tartani a veszélyességi övezetben, helyiségben, építményben és szabadtéren.

Az éghető gázt szállító csőrendszerénél, továbbá minden gépnél, berendezésnél és készüléknél a gáz szivárgását meg kell akadályozni. A kiszivárgott gáz esetén a helyiséget ki kell szellőztetni. Amennyiben ezen anyagok szivárgását tapasztalják (pl.: földgáz), a szükséges biztonsági intézkedések megtételét követően haladéktalanul jelezni kell az üzemeltető (tűzvédelmi szervezet) felé.

A "Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes" tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot alkalmasszerűen csak szabadban, vagy hatékonyan szellőztetett helyiségben szabad használni, ahol egyidejűleg gyújtóforrás nincs.

A munkahelyeken a tevékenység közben és annak befejezése után ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni.

Az ellenőrzésnek ki kell terjednie a szabályzat általános és az eseti előírásaiban foglaltak teljesülésére, pl.:

- tűzjelzési lehetőség,
- a kiürítési útvonalak szabadon tartása,
- a tűzoltó készülékek, felszerelések megléte,
- a tevékenység befejezése után a villamos gép, berendezés, készülék kikapcsolt állapota,
- a fűtőberendezések előírt használata,
- a dohányzás szabályainak betartása,
- a folyamatos tevékenységhez szükséges anyagmennyiség.

A helyiség - szükség szerint az építmény, létesítmény - bejáratánál és a helyiségben jól látható helyen a tűz- vagy robbanásveszélyre, valamint a vonatkozó előírásokra figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket tartalmazó piktogramot, táblát kell elhelyezni.

Tűzveszélyes tevékenység

Tűzveszélyes tevékenységnek minősül az a tevékenység, amely a környezetében lévő éghető anyag gyulladási hőmérsékletét, lobbanáspontját meghaladó hőmérséklettel és/vagy nyílt lánggal, izzással, parázslással, szikrázással jár. A tűzveszélyes tevékenység lehet állandó jellegű és alkalmoszerű.

Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet, vagy robbanást okozhat.

Az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet előzetesen írásban meghatározott feltételek alapján szabad végezni. A feltételek megállapítása a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy feladata, ha nincs ilyen személy, a munkát végző kötelezettsége.

Az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmaznia kell:

- a tevékenység időpontját, helyét,
- a tevékenység leírását,
- a munkavégző nevét és
- tűzvédelmi szakvizsgáláshoz kötött munkakör esetében a bizonyítvány számát, valamint
- a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat.

Jogszabályban meghatározott tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgálóval rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet.

A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka kezdésétől, annak befejezéséig a munkát elrendelő - szükség esetén műszeres - felügyeletet köteles biztosítani.

A munkát közvetlenül irányító személy köteles ellenőrizni a munkát végző személyek tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványának meglétét, érvényességét, ha az a tevékenység végzéséhez szükséges feltétel. Hiányosság esetén a munkavégzésre való utasítás nem adható ki.

A tűzveszélyes tevékenységhez a munkát elrendelő az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani.

A külső szervezet, vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjével, vagy megbízottjával egyeztetni kell, aki azt szükség szerint - a helyi sajátosságoknak megfelelő - tűzvédelmi előírásokkal köteles kiegészíteni.

A tűzveszélyes tevékenység végzésével kapcsolatban fontos követelmény, hogy annak befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat.

A munka végeztével a munkaterületet át kell adni, illetve vissza kell venni. Az átadás-átvétel időpontját az engedélyen fel kell tüntetni és aláírással igazolni kell.

Az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges írásbeli feltételek meghatározására, illetve előzetes egyeztetésére jogosult munkakörök, beosztások felsorolása

A külső szervezet, vagy személy (vállalkozó) által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjével, vagy megbízottjával egyeztetni kell. Ennek megfelelően az egyeztetésre kötelezettek:

- az üzemeltető tűzvédelmi szervezetének valamelyik tagja (lásd feljebb).

A külső szervezet, a vállalkozó által végzett tűzveszélyes tevékenység során egyeztetést végző személy bevonására azért van szükség, mert a feltételek írásbeli megállapítását köteles a helyi sajátosságoknak megfelelő tűzvédelmi előírásokkal kiegészíteni. Ez a tüzesetek megelőzése, megakadályozása szempontjából kiemelt jelentőségű. Az építményekben, helyiségekben folytatott különböző tevékenységekről, technológiákról, az ezzel összefüggő veszélyforrásokról csak a helyi szakember rendelkezik megfelelő ismeretekkel, információval.

Minden esetben értesíteni kell annak a területnek a vezetőjét, ahol a munkavégzés történik, valamint szükséges kitölteni az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységhez szükséges dokumentációt. (2. melléklet)

Dohányzás

Az égő dohányterméket, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni, illetve ott eldobni, ahol az tüzet, vagy robbanást okozhat.

A dohányzási tilalmat nemzeti szabványban meghatározott táblával, illetőleg piktogrammal kell jelölni. Az Könyvtár épületének területén a dohányzás tilos, csak a táblával kijelölt helyen szabad dohányozni.

Raktározás és tárolás

Egy helyiségben a "Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes" tűzveszélyességi osztályba tartozó különböző halmazállapotú anyagok, vagy a "tűzveszélyes" tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagokkal együtt, amennyiben kötelezően alkalmazandó szabvány ettől eltérően nem rendelkezik, nem tárolhatók.

A "Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes" tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot, "III" tűzveszélyességi fokozatba tartozó éghető folyadékot kiszerezni, csomagolni csak nemzeti szabványban meghatározottak szerint, ennek hiányában olyan helyen szabad, ahol nincs gyújtóforrás és a hatékony szellőzés biztosított.

Az öngyulladásra hajlamos anyagot egyéb éghető anyaggal, továbbá olyan anyagokat, amelyek egymásra való hatása hőt fejleszthet, tüzet, vagy robbanást okozhat, együtt tárolni nem szabad.

Tűzoltási út, terület és egyéb utak, a kiürítés

Az építményben, helyiségben és szabadtéren még átmenetileg sem szabad *eltorlaszolni*:

- a villamos berendezés kapcsolóját, - a közmű nyitó- és zárószervezetét,
- a tűzvédelmi főkapcsolót
- a tűzvédelmi berendezést, felszerelést és készüléket,

leszűkíteni:

- a közlekedési utakat,
- ajtókat,
- a kiürítési utakat

Az építményben kialakított *kiürítési útvonalak* akadálymentes használhatóságára - az ott tartózkodók biztonságos eltávozása, eltávolíthatósága érdekében - az üzemeltetés, a működés során kiemelt figyelmet kell fordítani.

A kiürítési útvonalakkal összefüggésben fontos szabály, hogy biztosítani kell az eltávozást a védett tűzszakaszba, füstmentes lépcsőházba, vagy az erre a célra kijelölt térbe.

A vegyes rendeltetésű épületben, ahol több önálló rendeltetési egység, használó (tulajdonos, bérlő) működik, az üzemeltetőnek a közös kiürítési útvonalakra külön figyelmet kell fordítani.

Kémény, füstcsatorna és füstelvezetés

Nem szabad olyan kéményt használni, amelynek

- a falában éghető anyagú épületszerkezet van beépítve,
- a műszaki állapota nem megfelelő,
- a jogszabály nemzeti szabvány szerinti vizsgálatát és tisztítását nem végezték el.

Lezárva kell tartani a kémény használaton kívüli bekötő és tisztító nyílásait nem éghető anyaggal hézagmentesen.

A koromzsák és a tisztító ajtót állandóan zárt állapotban kell tartani.

Füstelvezetésre csak jól összeillesztett, nem éghető anyagú, az égéstermék legmagasabb hőmérsékletén is megfelelő szilárdságú füstcsövet szabad használni.

Tüzelő-, fűtőberendezések

Csak olyan fűtési rendszer használható az építményben, helyiségben, amely rendeltetésszerű működése során nem okoz tüzet, vagy robbanást.

Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú tüzelő- és fűtőberendezést szabad használni.

Amennyiben a kialakított fűtési rendszeren túl további fűtőkészülékeket kell használni, köteles azt a terület vezetője írásban az üzemeltető tűzvédelmi szervezete felé jelezni.

Az üzemeltető, illetve a berendezés kezelésével megbízott köteles a használati (kezelési) utasításban foglaltakat megtartani, a berendezést annak megfelelően üzemeltetni.

A tüzelő- és fűtőberendezés, az égéstermék elvezető, valamint a környezetében lévő éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, illetve olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb hőterheléssel való üzemeltetés mellett se jelenthessen, az éghető anyagra gyújtási veszélyt.

A tűz keletkezésének megelőzése szempontjából fontos követelmény, hogy a munkahely elhagyása előtt meg kell győződni a fűtőberendezés veszélytelenségéről.

Szellőztetés

Mesterséges szellőzés esetén olyan szellőztető berendezést kell használni, hogy annak bekapcsolásakor, illetőleg üzemeltetés közben gyújtószikra ne keletkezzen és a berendezésen keresztül külső gyújtóforrás gyújtási veszélyt ne jelentsen.

A karbantartás, illetőleg az esetleges beavatkozás érdekében a szellőztető rendszer nyílásait eltorlaszolni nem szabad.

Csatornahálózat

A csatornába, vagy szikkasztóba nem szabad bevezetni:

- az éghető gázt, gőzt, vagy folyadékot, valamint
- az ilyen anyagot oldott állapotban tartalmazó szennyvizet, illetőleg
- vízzel vegyi reakcióba lépő és éghető gázt fejlesztő anyagot.

Világító berendezések

A világító berendezést, eszközt úgy kell elhelyezni, rögzíteni és használni, hogy az a környezetére tűzveszélyt ne jelentsen.

Csak a környezetére gyújtási veszélyt nem jelentő világítás használható.

Villamos világítást a nemzeti szabványok szerint kell használni.

Villamos berendezések

Az építmény minden, központi normál és biztonsági tápforrásról táplált villamos berendezését, valamint a központi szünetmentes energiaforrásokat úgy kell kialakítani, hogy az építmény egésze egy helyről lekapcsolható legyen.

A létesítmény, építmény villamos berendezéseit a nemzeti szabványok szerint kell használni és felülvizsgálni.

A villamos berendezés és az éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen.

A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni, használaton kívül helyezésük esetén a villamos hálózatról le kell választani.

A villamos berendezés használatbavételét követően a berendezés üzemeltetője,

- a) 300 kilogrammnál vagy 300 liternél nagyobb mennyiségű fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására, felhasználására szolgáló helyiség vagy szabadterület esetén **legalább 3 évenként,**
- b) egyéb esetben **legalább 6 évenként,**

a villamos berendezés tűzvédelmi felülvizsgálatát elvégezteti, és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban a felülvizsgáló által meghatározott határidőig megszüntetteti, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolja.

A tűzvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni.

A telep- vagy működési engedélyhez, bejelentéshez kötött átalakítás vagy rendeltetésváltás során a helyiségben, épületben elhelyezett villamos berendezéseken a berendezés üzemeltetője a tűzvédelmi felülvizsgálatot elvégezteti, ha az új rendeltetéshez a jogszabály gyakoribb felülvizsgálatot határoz meg.

A villamos berendezések tűzvédelmi felülvizsgálata, a berendezés minősítése a létesítéskor érvényes vonatkozó műszaki követelmény szerint történik.

A felülvizsgálat része a villamos berendezés környezetének értékelése és a hely robbanásveszélyes zónabesorolásának tisztázása.

A felülvizsgálat kiterjed azokra a hordozható berendezésekre is, amelyeket az üzemeltető nyilatkozata szerint a technológiából adódóan rendszeresen használnak.

Villámvédelem

A nem norma szerinti villámvédelem hatálya alá tartozó építmények, szabadterek esetében a villámvédelem felülvizsgálatát:

- a) a létesítést követően az átadás előtt,
 - b) e rendeletben előírt időszakonként vagy
 - c) a villámvédelem vagy az építmény átalakítását, bővítését és a vonatkozó műszaki követelményben foglalt különleges eseményt követően
- kell elvégezni.

A nem norma szerinti meglévő villámvédelem időszakos felülvizsgálatát a létesítéskor érvényben lévő vonatkozó műszaki követelménynek megfelelően kell végezni.

A nem norma szerinti meglévő villámvédelmi berendezést, ha jogszabály másként nem rendelkezik, tűzvédelmi szempontból:

- a) a 300 kg vagy 300 l mennyiségnél több fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiséget tartalmazó, ipari vagy tárolási alaprendeltetésű építmény vagy szabadterület esetén **legalább 3 évenként,**

b) egyéb esetben legalább **6 évenként**,

c) a villámvédelem (LPS és SPM) vagy a védett épület vagy építmény minden olyan bővítése, átalakítása, javítása vagy környezetének megváltozása után, ami a villámvédelem hatásosságát módosíthatja,

d) sérülés, erős korrózió, villámcsapás valamint minden olyan jelenség észlelése után, amely károsan befolyásolhatja a villámvédelem hatásosságát, felül kell vizsgáltatni és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban meghatározott határidőig meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell.

A norma szerinti villámvédelemről szóló műszaki követelmény hatálya alá tartozó villámvédelemmel ellátott építmények, szabadterek esetében a villámvédelem felülvizsgálatát

a) a létesítés során, a később eltakarásra kerülő részek eltakarása előtt,

b) a létesítést követően az átadás előtt,

c) az LPS I és LPS II fokozat esetén legalább **3 évenként**,

d) a c) pont alá nem tartozó egyéb esetben legalább **6 évenként**, és,

e) a villámvédelem vagy az építmény átalakítását, bővítését és a vonatkozó műszaki követelményben foglalt különleges eseményt követően kell elvégezni.

A villámvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni.

Tűzjelző- és egyéb tűzvédelmi berendezés

A tűzjelzés érdekében a tűzoltóság hívószámát jól láthatóan fel kell tüntetni a létesítmény jól látható helyén.



A tűzjelző készüléket, beépített tűzjelző, valamint tűzoltó berendezést állandóan üzemképes állapotban kell tartani, annak meghibásodását a hivatásos tűzoltóságnak, katasztrófavédelmi kirendeltségnek be kell jelenteni.

A beépített tűzjelző, tűzoltó, tűzterjedésgátló berendezést, a tűzoltósági kulcsszéfet, a tűz- és hibaátjelző berendezést az építmény tulajdonosának állandóan üzemképes állapotban kell tartania, és üzemeltetnie kell.

Az építményekben a kárelhárítás során együttműködő szervek által használt mindenkor rádiótávközlési rendszer vonatkozásában a beltéri kézi rádiós ellátottságot, azaz a kézi rádió berendezés folyamatos működtetéséhez szükséges feltételeket az építmény tulajdonosának kell biztosítania.

A beépített tűzjelző, tűzoltó, tűzterjedésgátló berendezés tűz észlelésére, oltására, a tűzterjedés gátlására szolgáló részegységeinek működési feltételeit a részegységek környezetében folyamatosan biztosítani kell, azok hatékonyságát eltakarással, eltorlaszolással vagy más módon korlátozni, csökkenteni nem szabad.

A beépített tűzvédelmi berendezéseket jogszabályokban, vonatkozó műszaki előírásokban foglaltak, ezek hiányában a gyártási, vagy a forgalmazási engedély szerint kell ellenőrizni és karbantartani.

A tűzjelző berendezés működőképességét, a biztonsági szolgálat munkatársának naponta kell ellenőriznie, és a tapasztalatokat az e célra rendszeresített üzemeltetési ellenőrzési naplóba kell rögzíteni.

A tűzjelző berendezés meghibásodását, vagy a működésével kapcsolatos bármilyen rendellenességet a berendezés mindenkor kezelőjének haladéktalanul jelentenie kell a Műszaki előadó felé.

A hiba elhárítására azonnal intézkedni kell a karbantartó szakcég értesítésével. A megtett intézkedésről a biztonsági szolgálat munkatársa köteles a tűzjelző üzemeltetési naplójában bejegyzést tenni.

A Műszaki előadó a tűzjelző berendezés üzemeltetési naplójában a havi bejegyzéseket, a tűzvédelmi szervezetnek/ tagjának a negyedéves bejegyzéseket ellenőrizni kell.

A tűzjelző berendezés hibája, működésképtelensége esetén az azonos biztonságot nyújtó intézkedés(ek)ről a Műszaki előadó kötelessége további intézkedéseket tennie, illetve a tűzjelző hibájának, a várható üzembe helyezés tényéről, az illetékes hivatásos tűzoltóság felé bejelentést tenni.

A beépített tűzjelző és beépített tűzoltó berendezés üzemeltetéséről és karbantartásáról naplót kell vezetni, mely tartalmazza:

- a berendezés főbb adatait,
- a kezelők nevét,
- az üzemeltetési ellenőrzések időpontját és megállapításait,
- azt, hogy a karbantartás milyen specifikáció alapján történt,
- az észlelt és kijavított hibákat,
- a beépített tűzjelző és beépített tűzoltó berendezés működésbe lépését és okát, valamint a meghibásodás időpontját (óra, perc),
- a ki- és bekapcsolás időpontjait (nap, óra, perc) és
- az ellenőrzést, karbantartást végző szervezet, személy nevét, aláírását vagy – elektronikusan vezetett napló esetén – egyértelmű azonosítását, elérhetőségét.

A naplót az utolsó bejegyzéstől számított legalább öt évig meg kell őrizni.

A napló vezetését csak a beépített tűzjelző és beépített tűzoltó berendezés működésére kioktatott személyek végezhetik.

A beépített tűzjelző és beépített tűzoltó berendezés kezelési utasítását és az üzemeltetési naplót meg kell őrizni és a hatóság részére ellenőrzéskor be kell mutatni.

Meghibásodás és kikapcsolás

A tűzjelző berendezés, a felügyelet kiváltására vagy kiegészítésére szolgáló tűz- és hibaátjelző berendezés meghibásodását, a hivatásos tűzoltóságnak, katasztrófavédelmi kirendeltségnek, a hiba észlelésére és kijavítását be kell jelenteni, kivéve a részleges védelem-kiesést okozó és a várhatóan 24 órán belül elhárítható hibákat.

A jogszabály, vonatkozó műszaki előírásban vagy nemzeti szabvány vagy a tűzvédelmi hatóság által előírt beépített tűzjelző berendezés tervszerű, (átalakítás, felújítás, bővítés stb. miatt történő) – közte a tűz- és hibaátjelző – tervszerű, részleges vagy teljes üzemszünetét, a kikapcsolás előtt legalább 5 munkanappal írásban, a 24 órán belül el nem hárítható meghibásodást haladéktalanul telefonon jelezni kell az elsőfokú tűzvédelmi hatóság által meghatározott helyen.

A téves vagy hamis riasztások elkerülése érdekében lehetséges az érzékelők tűzjellemzőjére hasonlító hatás idejére az adott zóna, vagy zónák kiiktatása, a következő feltételekkel:

- a) a kiiktatott zóna csak a téves, vagy hamis riasztást okozó hatás helyiségében lévő automatikus érzékelők működését korlátozza,
- b) a kiiktatott zóna a téves, vagy hamis riasztást okozó hatás helyiségében lévő kézi jelzésadók működését nem korlátozhatja,
- c) a berendezés műszaki kialakítását ismerő szakemberrel szükséges a zóna kiiktatás körülményeit egyeztetni, olyan módon, hogy az a létesítéssel, karbantartással, felülvizsgálattal
- d) összefüggő jogokat, kötelezettségeket ne sértsen,
- e) a zóna kiiktatásának és visszaállításának körülményeit, annak felelősségi körét, jelen Tűzvédelmi Szabályzatban kell rögzíteni.

A felügyelet kiegészítésére szolgáló tűz- és hibaátjelző berendezés tervszerű (átalakítás, felújítás, bővítés miatt történő) részleges vagy teljes üzemszünetét abban az esetben kell jelezni a tűzvédelmi hatóság, illetve jogszabályi előírás szerint, amennyiben meghaladja a 8 óra időtartamot.

A bejelentés tartalmazza:

- az üzemszünet kezdetét és végét, a védelemből kieső területek leírását (szükség esetén rajzát),
- a kockázat ellensúlyozására teendő intézkedéseket,
- ennek végrehajtásáért felelős személyek nevét.

A felügyelet kiváltására szolgáló tűz-és hibaátjelző berendezés meghibásodásának, tervszerű leállításának idejére felügyeletet kell biztosítani.

A beépített tűzjelző berendezés jogszabályban, műszaki követelményben meghatározott dokumentációját a befogadó létesítményben meg kell őrizni, és a történt változásokat át kell vezetni.

A tűzjelző központ felügyeletét ellátó személy legyen kioktatva a tűzjelző központ kezelésére, az általa elvégzendő ellenőrzésekre, a tűzjelzésre és a tűz vagy meghibásodás esetén szükséges további intézkedésre.

Az oktatást a munkába állás előtt, majd rendszeresen évente kell elvégezni. Ennek kötelezettsége az üzemeltetés feladata.

Tűzoltó készülék, felszerelés

A létesítményben az ott keletkező tűz oltására alkalmas, a vonatkozó jogszabályokban és nemzeti szabványokban foglalt követelményeket kielégítő tűzoltó készüléket kell elhelyezni a következők szerint:

Önálló rendeltetési egység vagy szabadtér alapterületig m ²	Általános esetben	Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes anyag tárolása
50	2	6
100	3	9
200	4	12
300	5	15
400	6	18
500	7	21
600	8	24
700	9	27
800	10	30
900	11	33
1.000	12	36
minden további 250	+2	+6

Az Könyvtár területén készenlétbe helyezett tűzoltó készülékekről az üzemeltetőnek nyilvántartást kell készítenie.

Tűzoltó készülékek esetében az oltásteljesítményekhez tartozó oltóanyagegység-mennyiségeket az OTSZ 16. mellékletben foglalt 1. táblázat (lentebb) tartalmazza.

Abban az esetben, ha egy önálló rendeltetési egységben A és B osztályú tüzek is előfordulhatnak és a készenlétben tartott tűzoltó készülék olyan A és B osztályú tűz oltására alkalmas, melyekhez különböző oltóanyag-egységek tartoznak, akkor a kisebb oltóanyag-egységet kell figyelembe venni.

Tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani

- az önálló rendeltetési egységekben legalább szintenként,
- ahol e rendelet előírja és
- jogszabályban meghatározott esetekben a 16. mellékletben foglalt 2. táblázat szerint.

A tűzvédelmi hatóság további tűzoltó készülékek, eszközök, felszerelések és anyagok elhelyezését is előírhatja.


A tűzoltó-technikai terméket jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, úgy kell elhelyezni, hogy a tűzoltó készülék a legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz oltására a legrövidebb idő alatt felhasználható legyen, és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani.

Legalább 2 kg töltetűmeggű, vízalapú tűzoltó készülékek esetén legalább 2 l töltetűfogatú tűzoltó készülékeket kell készenlétben tartani.

A tűzoltó készülékeket, felszereléseket, a tűzjelző és oltóberendezéseket a hatályos jogszabályban, szabványokban foglalt biztonsági jellel kell utánvilágító, vagy világító biztonsági jellel megjelölni.

A biztonsági jeleket minden esetben a tűzoltó berendezés fölé 1,8-2,5 m magasságban kell felszerelni, hogy a biztonsági jel akkor is látható legyen, ha az átmenetileg takarásban van.

A biztonsági jel, rögzítési magasságát az alábbi ábra szemlélteti.



A tűzoltó berendezést, készüléket, eszközt, felszerelést az OTSZ előírásai szerint kell ellenőrizni, illetve ellenőriztetni szakszervizzel, dokumentáltan.

A készenlétben tartó vagy képviselője rendszeresen, legalább negyedévente ellenőrzi, hogy a tűzoltó készülék az előírt telepítési helyen van, rögzítése biztonságos, látható, magyar nyelvű használati utasítása a tűzoltó készülékkel szemben állva olvasható, használata nem ütközik akadályba, valamennyi nyomásmérő vagy jelző műszerének jelzése a működési zónában található, hiánytalan szerelvényekkel ellátott, fém vagy műanyag plombája, karbantartást igazoló címkéje sértetlen és ép, zárópecsétje sértetlen, felülvizsgálata esedékes-e, és állapota kifogástalan, üzemkész.

A vizsgálatot a karbantartó szervezet is végezheti. Ha a készenlétben tartó az ellenőrzés során hiányosságot észlel, gondoskodik azok megszüntetéséről.

Menekülési jelek

A menekülési útirányt jelző biztonsági jeleket a kijárat ajtóinak fölé, valamint a menekülési út minden irányváltoztatási pontjában el kell helyezni. A menekülési út bármely pontján, minden esetben legalább egy jelnek láthatónak kell lennie.

Menekülési jelek elhelyezése:



A tűzvédelmi oktatással, a tűzvédelmi berendezések kezelésének megismertetésével kapcsolatos feladatokat és a munkavállalókra vonatkozó tűzvédelmi képesítési követelmények

A tűzvédelmi oktatás

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, úgy rendelkezik, hogy a munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalói, illetőleg a munkavégzésben résztvevő családtagjai:

- tűzvédelmi oktatásáról, valamint arról, hogy
- a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk előtt elsajátítsák,
- a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék,
- a jogszabályban meghatározott foglalkozási ágakban és munkakörökben rendelkezzenek tűzvédelmi szakvizsgával. Fontos szabály, hogy a munkáltató a munkavállalót, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagot, aki a tevékenységéhez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel, illetőleg az előírt tűzvédelmi szakvizsgával nem rendelkezik, az adott tevékenységgel nem foglalkoztathatja.

A rendszeres tűzvédelmi oktatás

A munkavállalók, a munkavégzésben részt vevő családtagok éves oktatásáról rendszeresen kell gondoskodni.

A Szabályzatban foglaltakat a munkáltató a munkavállalókkal köteles megismertetni, amely történhet elektronikus úton is.

Az oktatás megtörténtét oktatási naplóban kell rögzíteni, és azt az érintettek aláírásával vagy elektronikus oktatás esetén munkavállalóként azonosíthatóan igazolni kell.

Az újonnan belépő munkavállalókat munkába állásuk előtt tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni.

A tűzvédelmi oktatás témakörei:

- ✓ a munkahely, illetve a tevékenység végzése során jelentkező esetleges tűzveszélyek és azok elhárítási módjai,
- ✓ a megelőzést szolgáló általános rendelkezések,
- ✓ a Szabályzatban elrendelt feladatok,
- ✓ a tűz esetén követendő magatartás, a tűzjelzés, a riasztás, a mentés, az oltás és a kiürítés szabályai,

- ✓ a tűzvédelmi berendezések, eszközök, felszerelések használatára, működtetésére, kezelésére vonatkozó előírások,
- ✓ a dohányzás és nyílt láng használatának szabályai,
- ✓ a tűzvédelmi szabályok megszegésének jogkövetkezményei,
- ✓ a tűzvédelmi szabályzat esetleges egyéb rendelkezései.
- ✓ A tűzvédelmi oktatást munkaidő alatt kell végzi. Az oktatás igazolása a Személyzeti osztály nyilvántartása alapján történik.
- ✓ A munkavállalókat évente ismétlődő oktatásban részesíteni.
- ✓ Soron kívüli oktatásban kell részesíteni azt a munkavállalót,
 - aki hat hónapnál hosszabb távollét után áll ismét munkába,
 - akit a tűzvédelmi ismeretek hiányában a tűzvédelmi hatóság eltűnt a munkavégzéstől,
 - aki tűzveszélyes tevékenység végzéséhez felügyeleti szolgálatra lett beosztva,
 - akinek a munkahelyén tűzvédelmi szempontból jelentős változás történt,

Az Könyvtár tevékenységét tekintve a rendszeres továbbképzést évenkénti ciklusban határozom meg. A továbbképzés lényege:

- a megszerzett tűzvédelmi ismeretek felfrissítése,
- a tűzoltó készülékek kezelésének ismerete,
- a katasztrófavédelmi kirendeltség ellenőrzése során szerzett tapasztalatok, jogszabályi változások, tűzeseti körülmények ismertetése.

A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágak és munkakörök

Az Könyvtár üzemeltetési tevékenységi körében tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ág nincs.

A munkavállalók tűzjelzéssel, tűzoltással, műszaki mentéssel kapcsolatos feladatai

A tűzjelzés általános szabálya, hogy annak lehetőségét minden létesítményből biztosítani kell, így aki ott tüzet, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni a tűzoltóságnak. A munkavállalóknak az adott munkahely helyi tűzjelzés módját, a kialakított rendszer elemeit, a jelzés lépéseit kell ismerniük (telefon, stb.).

A távbeszélőn történő tűz- és káreset jelzésnél a jelzést adó személy - az állandó készenléti szolgálattal rendelkező tűzoltóság beavatkozásának hatékonysága, az esemény felszámolásához szükséges erők és eszközök riasztása érdekében elsősorban - a következő információkat kell, hogy közölje:

- a tüzeset, a műszaki mentési esemény helyét
- a létesítmény, épület számát és rendeltetését, a szintszámát, az eseménnyel érintett épületszint (emelet) meghatározását;
- milyen anyagok égnak, illetőleg a káreset során milyen rendellenes technológiai folyamat, műszaki meghibásodás, veszélyes anyag szabadba jutása következett be;
- a létesítményben, építményben tartózkodó személyek életének, testi épségének veszélyeztetettsége, behatárolható létszáma;

A munkavállalóknak a tüzeset vagy műszaki mentést igénylő esemény esetén végrehajtandó feladatai


Tűzoltási feladatnak tekinthető a veszélyeztetett személyek mentése, a tűz terjedésének megakadályozása, az anyagi javak védelme, a tűz eloltása és a szükséges biztonsági intézkedések megtétele. Műszaki mentéssel összefüggő eseménynek számít a baleset, káreset, veszélyes anyag szabadba jutása, technológiai folyamat rendellenessége stb.

A tűzoltásban, műszaki mentésben életkor, egészségi és fizikai állapot alapján várható el a személyes részvétel, illetőleg ezek figyelembevételével a tűzoltás vezetője közreműködésre kötelezheti a magánszemélyt, a munkavállalót.

Tűzoltás:

- Tűzoltó készülékkel megkezdeni a tűz oltását, a lenti képek alapján
- FIGYELEM! Mivel a víz vezeti az áramot, így elektromos berendezés tüze csak a hálózatról történő leválasztás (kismegszakító lekapcsolása), áramtalanítás után végezhető.
- Étkezési zsír, olaj tüzét vízzel oltani TILOS! Az égő anyag szétfröccsenése újabb tűzgócot vagy égési sérülést okozhat. Ilyen tüzeknél alkalmazzuk a fedővel, vagy nedves ruhadarabbal történő letakarást. Tartsunk a konyhában hőálló kesztyűt, mellyel égő anyagot vihetünk biztonságos – nem éghető anyagot tartalmazó - környezetbe (fürdőkád, lépcsőház, szabadter).

A tűzoltó készülék működtetése:

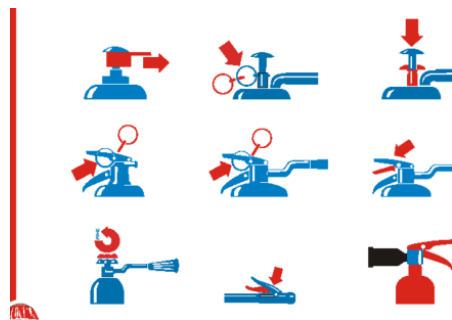



A tűzoltás, műszaki mentés legfontosabb feladatai:

- az esemény jelzése tűzoltóságnak,
- értesítés, riasztás,
- a beavatkozás irányítása az alaptevékenységet végző munkavállalók feladatai az esemény felszámolásában résztvevő szervezetek tájékoztatása a veszélyhelyzetről, a tett intézkedésekről,
- a felszámolás utáni teendők.

A tűzvédelmi felülvizsgálatok

A létesítmény tulajdonosának, illetve az általa megbízott üzemeltetőnek a tevékenységi körével összefüggésben gondoskodnia kell a tűzvédelmi felülvizsgálatok elvégzéséről. A felülvizsgálatok az építmények, szabadterek, berendezések biztonságát, a tűzoltó technikai eszközök, felszerelések mindenkori működőképességét szolgálják.

A felülvizsgálatok és karbantartások listáját és felelőseit lásd a 1. számú mellékletben.

Az ellenőrzés, felülvizsgálat és karbantartás megtörténtét írásban kell rögzíteni.

A tűzvédelmi hatósággal történő együttműködés

Az Könyvtár mindennapi tevékenysége során együttműködésre kötelezett a tűzvédelmi hatósággal. Ezek közé tartozik a helyszíni gyakorlat, illetőleg a tűzvédelmi hatósági ellenőrzés is.

A hivatásos tűzoltóság helyszíni gyakorlata

A tűzoltási feladat (a veszélyeztetett személyek mentése, a tűz terjedésének megakadályozása, a tűz eloltása stb.), a műszaki mentés (káreset, rendellenes technológiai folyamat) hatékony, eredményes végrehajtását nagymértékben elősegíti, ha a hivatásos tűzoltóság a létesítmény területén megfelelő - a veszélyforrásokra, a lehetséges veszélyhelyzetre, annak elhárítására kiterjedő - helyismerettel rendelkezik.

Az Könyvtár létesítményben a tűzoltóság részére a tűz oltására, a műszaki mentésre szolgáló felkészülés érdekében - előzetes egyeztetés alapján - a helyszíni gyakorlatok megtartását lehetővé kell tenni és az Üzemeltető köteles abban közreműködni.

A gyakorlatok rendszerét, szervezését és ellenőrzését a tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének szabályairól szóló rendelet tartalmazza.

A tűzvédelmet érintő változások bejelentése

Azokat a változásokat, amelyeket a létesítményben a *tűzoltást befolyásolhatják* a kezdeményező, vagy az elhárításért felelős szerv haladéktalanul köteles az állandó készenléti szolgálatot ellátó hivatásos tűzoltóságnak szóban azonnal és írásban bejelenteni:

Elsődleges működési körzet szerinti tűzoltóság	Bicske Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság 2060 Bicske, Kossuth utca 46. E-mail: info@bicskeituzoltosag.hu Telefon: +36-22-565-306 Érd Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2030 Érd, Fehérvári út 79/B. 06-23/524-570
Tűzvédelmi hatósági jogkör szerinti illetékesség	PVMKI Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2030 Érd, Fehérvári út 79/B. 06-23/524-570

A tűzvédelmi hatósági ellenőrzés biztosítása

A tűzvédelmi követelmények érvényesítésének egyik módja a tűzvédelmi hatósági ellenőrzés. A tűzvédelmi hatósági ellenőrzéssel kapcsolatos teendők és előírások:

- értesítés a tűzvédelmi ellenőrzésről (Ákr);
- felkészülés a tűzvédelmi ellenőrzésre (tűzvédelmi iratok előkészítése);
- a tűzvédelmi ellenőrzés lefolytatásának (Ákr) előkészítése;
- a jegyzőkönyvben nyilatkozattételre van lehetőség;
- szükséges intézkedések megtétele.

Tűzvédelmi bírság

Az 1996. évi XXXI. törvény 43.§ (1) és (2) bekezdése, továbbá a 259/2011. (XII. 07.) kormányrendelet értelmében a tűzvédelmi hatóság - jelen esetben az **Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség** - a jogszabályban, a műszaki előírásokban (szabványokban) előírt tűzvédelmi kötelezettségek megsértése esetén tűzvédelmi bírságot szabhat ki.

7. § (1)⁺ A tűzvédelmi hatóság az 1. mellékletben megjelölt szabálytalanság esetén az ott rögzített mértékben, továbbá a Kstv.-ben meghatározott esetekben tűzvédelmi bírságot szabhat ki. Az 1.

mellékletben foglalt táblázat 2-9., 13-17., 19-20., 22-26., 31-32. és 38. sorában rögzített szabálytalanságok esetén - az 5. § szerinti eljárások kivételével - a tűzvédelmi bírság kiszabása kötelező.

(2)⁺ Ha a tűzvédelmi bírsággal sújtható szabálytalanság ismételten fordul elő, a tűzvédelmi bírságot ki kell szabni.

(3) Több szabálytalanság együttes fennállása esetén a bírság mértéke az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összege, de legfeljebb **10 000 000** forint.

8. § (1)⁺ A tűzvédelmi bírság kiszabására első fokon - az 1. melléklet 41. sorában rögzített esetet kivéve - a szabálytalanságot észlelő tűzvédelmi hatóság jogosult abban az esetben, ha az észlelt szabálytalanság a hatóság adott eljárásához közvetlenül kapcsolódik, vagy a szabálytalanság helyszínének tűzvédelmi hatósági ellenőrzésére hatáskörrel és illetékességgel rendelkezik. Az 1. melléklet 41. sorában rögzített esetben a központi szerv jogosult a bírság kiszabására.

(2)⁺

8/A. § ⁺ (1)⁺ A Ttv. 43. §-ában meghatározott tűzvédelmi bírságot a bírságot kiszabó határozat véglegessé válásától számított 30 napon belül kell a határozatban megjelölni, a Magyar Államkincstár által e célra létrehozott központosított beszedési számlára befizetni (a továbbiakban: befizetés).

(2) A befizetés során az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni a „tűzvédelmi bírság” szöveget, a határozat számát és a bírságfizetésre kötelezett nevét.

9. § (1) A tűzvédelmi bírság megfizetése nem mentesít a büntetőjogi, illetve a polgári jogi felelősség, valamint a tűzvédelmi bírság kiszabására okot adó szabálytalanság megszüntetésének kötelezettsége alól.

(2)

(3) A tűzvédelmi bírság kiszabásáról szóló végleges döntést költségvetési okokból a központi szerv költségvetési intézményével is közölni kell.

	A	B	C
1.	tűzvédelmi szabálytalanság megnevezése	tűzvédelmi bírság legkisebb mértéke (Ft)	tűzvédelmi bírság legnagyobb mértéke (Ft)
2.	tűzvédelmi előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő	10 000	1 000 000
3.	tűzvédelmi szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is szükséges	20 000	3 000 000
4.	tűzvédelmi szabály megszegése, ha azzal közvetlen tűz- vagy robbanásveszélyt idéztek elő	20 000	1 000 000
5.	menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat leszűkítése oly módon, hogy a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség nem biztosított	20 000	800 000
6.	tömegtartózkodásra szolgáló építmény, építményrész esetén a menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat leszűkítése oly módon, hogy a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség nem biztosított	30 000	1 000 000
7.	menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat lezárása, leszűkítése oly módon, hogy a menekülő számára az nem szüntethető meg azonnal	30 000	1 200 000
8.	tömegtartózkodásra szolgáló építmény, építményrész esetén a menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat lezárása, leszűkítése oly módon, hogy a menekülő számára az nem szüntethető meg azonnal	40 000	1 500 000
9.	épületek menekülési útvonalain és azokkal egy légteret alkotó helyiség részben szabálytalan tárolás, a rendeltetéssel nem	20 000	500 000

	összefüggő elektromos berendezés felügyelet nélküli üzemeltetése, továbbá a menekülési útvonalnak a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség mértékén túli leszűkítése		
10.	az épületek menekülési útvonalain éghető anyagú installációk, dekorációk, szőnyegek, falikárpitok, továbbá egyéb éghető anyagoknak az elhelyezéssel érintett fal- vagy a padló felületének 15%-ánál nagyobb mértékű részét borító elhelyezése (a beépített építési termékek és a biztonsági jelek kivételével)	20 000	500 000
11.	a kiürítési számítással igazolt/igazolható létszám túllépése	30 000	3 000 000
12.	jogszabály vagy hatóság által előírt, a tűz- vagy füstszakasz határon beépített tűz- vagy füstgátló műszaki megoldás megszüntetése, eltávolítása, működésének akadályoztatása	30 000	200 000
13.	ha a létesítési eljárás során jóváhagyott tűzoltási felvonulási út, terület maradéktalanul nem biztosított	30 000	1 000 000
14.	szükséges oltóvíz-intenzitás, kifolyási nyomás hiánya, oltóvízkivétel, felhasználás akadályozása	30 000	1 000 000
15.	a tűzoltóság beavatkozásának akadályozása	20 000	2 000 000
16.	a létesítményi, továbbá az önkormányzati tűzoltóságra vonatkozó jogszabályban vagy hatósági határozatban rögzített, a létszámra, illetve a képzésre vonatkozó előírások megszegése	50 000	2 000 000
17.	tűzoltókészülék készenlétben tartásának hiánya (a veszélyes árut szállító járművek kivételével)	20 000	50 000
18.	tűzoltókészülék karbantartásának hiánya (a veszélyes árut szállító járművek kivételével)	10 000	30 000
19.	a jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy tűzoltó berendezés készenlétben tartásának, karbantartásának, felülvizsgálatának hiánya, működésének akadályozása, ha a védett tér		
	a) legfeljebb 100 m2 alapterületű:	50 000	400 000
	b) 101-500 m2 alapterületű:	100 000	1 000 000
	c) 500 m2 feletti alapterületű:	200 000	2 000 000
20.	tűzjelző vagy tűzoltó berendezés központjának jogszabály vagy hatóság által előírt állandó felügyelete, tűzátjelzés hiánya	100 000	1 500 000
21.	jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy tűzoltó eszköz, felszerelés, készülék, berendezés hibái igazolt megszüntetésének, vagy a megszüntetésre tett intézkedés kezdeményezésének hiánya, amennyiben a hiba észlelése óta több mint 8 nap eltelt	50 000	1 000 000
22.	jogszabály vagy hatóság által előírt, az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló miniszteri rendeletben meghatározott érintett műszaki megoldás készenlétben tartásának, karbantartásának, ellenőrzésének, felülvizsgálatának, nyomáspróbájának, a feltárt hibák igazolt javításának hiánya, amennyiben az nem tartozik más tűzvédelmi bírságtétel alá	30 000	1 000 000
23.	jogszabály vagy hatóság által előírt oltóanyag beszerzésének, készenlétben tartásának elmulasztása	30 000	1 000 000
24.	tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenység érvényes tűzvédelmi szakvizsga nélküli végzése, közvetlen irányítása	50 000	500 000

25.	hatósági eltiltás ellenére végzett tűzvédelmi szakvizsga oktatásszervezői tevékenység, illetve tűzvédelmi szakvizsgabizottságban tagként, elnökként való közreműködés	50 000	500 000
26.	tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenység műszaki követelménytől eltérő végzése (természetes személy vagy gazdasági társaság)	50 000	1 000 000
27.	tűzvédelmi dokumentáció jogosultság nélküli készítése	50 000	1 000 000
28.	a) ha a felelős tervező, a tűzvédelmi szakértő vagy a tűzvédelmi tervező nem a vonatkozó jogszabályoknak, hatósági előírásoknak megfelelően tervezte meg az építményt b) ha a kivitelező vagy a felelős műszaki vezető valótlan nyilatkozatot adott	30 000	1 000 000
29.	ha a munkáltató az új munkavállalók tűzvédelmi oktatásáról, illetve - amennyiben tűzvédelmi szabályzat készítésére kötelezett - a tűzvédelmi szabályzat megismertetéséről a munkába lépéskor - igazolt módon - nem gondoskodott, és a munkavállaló belépése óta több mint 15 nap eltelt	30 000	1 500 000
30.	ha a munkáltató a munkavállalók ismétlődő vagy a tűzvédelmi hatóság által előírt soron kívüli tűzvédelmi oktatásáról, illetve a tűzvédelmi szabályzat megismertetéséről a jogszabályban vagy a tűzvédelmi szabályzatában, a soron kívüli oktatást előíró határozatban rögzített határidőre - igazolt módon - nem gondoskodott és a határidő lejártá óta több mint 15 nap eltelt	30 000	1 000 000
31.	ha az üzemeltető - aláírt megállapodással, megbízással dokumentálva - megfelelő szervezettel, illetve tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel vagy szolgáltatás igénybevitelével nem gondoskodik a létesítmény tűzvédelméről ott, ahol ezt jogszabály előírja	50 000	500 000
32.	ha a jogszabály alapján kötelezettek a jogszabály által előírt tűzvédelmi szabályzatot nem készítik, készítették el	50 000	250 000
33.	ha a jogszabályban kötelezettek tűzvédelmi szabályzatából a jogszabályban előírt kötelező tartalmi elem hiányzik, vagy az a tűzvédelmi helyzetre kiható változást nem tartalmazza	50 000	200 000
34.	ha az építményben raktározott, tárolt anyag, termék mennyisége meghaladja az építmény létesítésekor, átalakításakor hatályban lévő jogszabály szerinti tűzterhelési értékeket	30 000	2 000 000
35.	a kötelező időszakos villamos- vagy villámvédelmi felülvizsgálat hiánya	50 000	1 000 000
36.	a kötelező időszakos villamos- vagy villámvédelmi felülvizsgálati minősítő iratban feltárt - tűzveszélyes vagy soron kívüli, javítandó jelzéssel ellátott - hibák igazolt megszüntetésének hiánya	40 000	300 000
37.	ha az erdőgazdálkodó a jogszabály által előírt erdő-tűzvédelmi tervet vagy egyszerűsített erdő-tűzvédelmi tervet nem készíti, készítetteti el	50 000	200 000
38.	a településen vagy a létesítményben a tűzoltást befolyásoló változások bejelentésének elmulasztása az állandó készenléti jellegű szolgálatot ellátó hivatásos tűzoltóság vagy önkormányzati tűzoltóság, illetve az érintett létesítményi tűzoltóság felé	30 000	1 000 000
39.	ha a tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységet a szolgáltató nem az adott jogszabályi előírásoknak megfelelően végezte	50 000	1 000 000

40.	a tűzoltó-technikai termék, építési termék tűzvédelmi célú ellenőrzésének, felülvizsgálatának, karbantartásának, javításának a műszaki előírásokban, vagy a tűzvédelmi hatósági engedélyben foglaltaktól eltérő módon történő végzése, vagy ezen tevékenység során a termék működőképességének veszélyeztetése, amennyiben az nem tartozik más tűzvédelmi bírságtétel alá	50 000	1 000 000
41.	ha a jogszabály által forgalmazási engedélyhez kötött tűzoltó-technikai termék forgalmazásához nem kérték meg a hatóság engedélyét	200 000	3 000 000
42.	a tűzvédelmi jogszabályban vagy a tűzvédelmi szabályzatokban foglalt egyéb előírások megszegése	20 000	60 000
43.	a pirotechnikai termékek előállítására, forgalmazására, tárolására, szállítására, felhasználására, megsemmisítésére, birtoklására vonatkozó tűzvédelemmel összefüggő előírások megszegése	20 000	1 000 000
44.	a termőföld védelméről szóló törvényben előírt hasznosítási, vagy mellékhasznosítási kötelezettség elmulasztásával a tüzesetek megelőzéséről nem gondoskodnak	40 000	200 000
45.	jogszabály által előírt hő- és füstelvezető rendszer létesítésének, üzemeltetésének, ellenőrzésének, felülvizsgálatának, karbantartásának hiánya, működésének akadályozása	50 000	1 000 000
46.	az építményszerkezetek tűzvédelmi tulajdonságait igazoló tűzvédelmi szakértői nyilatkozatnak a tűzvédelmi hatósághoz történő megküldésének elmulasztása	30 000	100 000
47.	ha a tűzvédelmi szakértő az építményszerkezetek tűzvédelmi tulajdonságairól valótlan nyilatkozatot tesz	50 000	1 000 000
48.	irányított égetés végzése a tűzvédelmi hatóság engedélye nélkül	50 000	500 000
49.	szabadtéri égetés során az alkalmasszerű tűzveszélyes tevékenységre és az irányított égetésre vonatkozó tűzvédelmi előírások be nem tartása	20 000	400 000
50.	eltérés a nemzeti szabványok tűzvédelmi előírásaitól és a tűzvédelmi műszaki irányelvek rendelkezéseitől a tűzvédelmi hatóság jóváhagyása nélkül	50 000	1 000 000
51.	eltérés a tűzvédelmi hatóság által jóváhagyott eltérő műszaki megoldástól, kivéve, ha a jogszabályban, nemzeti szabványban vagy tűzvédelmi műszaki irányelvben foglalt műszaki megoldást alkalmazzák	50 000	1 000 000

Az egyes helyiségekre vonatkozó tűzmelegelőzési használati szabályok

Iroda

a helyiségek területén a dohányzás tilos;

a helyiség területén folyamatosan rendet, tisztaságot kell tartani;

csak kifogástalan műszaki állapotú elektromos hálózat, szerelvény, berendezés, készülék használható;

központi fűtéssel fűtött helyiségben a központi fűtés hőleadói (radiátorok) között legalább 0,6 méter távolságot kell megtartani, illetve az árukat, bútorokat úgy kell elhelyezni, hogy azok veszélyes felmelegedésnek ne legyenek kitéve;

a helyiség elektromos hálózata, szerelvényei (kapcsolók, lámpatestek, dugaljok, hosszabbítók stb.) továbbá hűtőládák, hűtőpultok, bolti szeletelő gép és egyéb készülékek, azok szerelési csatlakozási módja és védettsége elégítse ki az üzlethelyiség száraz, tűzveszélyes jellegéből adódó tűzvédelmi műszaki szabványossági követelményeket;

az elektromos hosszabbítókat, úgy kell vezetni, vagy olyan védelemmel kell ellátni, hogy azokat semmiféle mechanikai sérülés ne érhesse;

meghibásodott szabálytalan elektromos szerelvényt, továbbá sérült, toldott hosszabbítót, valamint tűz- és balesetveszélyt okozó elektromos gépet, készüléket, berendezést használni nem szabad, azt szakemberrel haladéktalanul meg kell javítani;

használaton kívüli elektromos szerelvényt, berendezést, kábelt, amennyiben arra már nincs szükség, haladéktalanul vissza kell bontani, meg kell szüntetni;

elektromos gépet, berendezést, készüléket, kivéve hűtőkészüléket, használat után ki kell kapcsolni, illetőleg a hálózatról le kell választani;

világítást a helyiség elhagyása előtt, vagy ha már szükség nincs rá, le kell kapcsolni;

villamos berendezést használaton kívül helyezés esetén a villamos tápellátásról le kell választani;

az üzlet hátsó kiszolgáló üzlethelyiség teljes területén csak tűzveszélyt nem jelentő világítás, mennyezeti burás lámpatestek használhatók;

a lámpatestek védőburás kivételűek, úgy azokat csak védőburával felszerelt állapotban szabad használni;

a világítótestekre éghető anyagú dekorációt felfüggeszteni még alkalmasszerűen sem szabad;

napi munkaidő végén, illetőleg az iroda és iroda jellegű helyiségek használatát követően, a használó munkavállalók azok területét kötelesek tüzetesen átvizsgálni, és minden olyan rendellenes okot, körülményt, azonnal megszüntetni, amely a helyiségek, illetve a munkahely elhagyása után tüzet okozhat;

Gépészeti helyiségek

a gépészeti és műszaki célra használt helyiséget csak a használatbavételi, üzemeltetési, működési, engedélyben meghatározott rendeltetésének megfelelő célra szabad használni;

a helyiségek területén a dohányzás tilos;

a helyiség területén folyamatosan rendet, tisztaságot kell tartani;

a területükön a műszaki berendezések és a hozzájuk tartozó csővezetékeken, szerelvényeken, motorikus berendezéseken kívül más, a helyiségek rendeltetésétől eltérő, oda nem való anyagot, eszközt tárolni még ideiglenes jelleggel sem szabad;

a helyiségekben a berendezések villamos fő, illetve szakaszoló kapcsolóját, valamint az egyéb közmű nyitó, és zárszerkezetét eltorlaszolni még átmeneti jelleggel is tilos;

az égéstermék elvezetővel rendelkező tüzelő, és fűtőberendezés csak teljesítmények megfelelő, illetőleg, arra méretezett kéményhez csatlakoztatható;

a gázzal üzemelő berendezések felügyeletét csak a berendezés működését ismerő, és arra alkalmas személyre szabad bízni;

a gyártó, vagy a külföldi termék esetén a forgalomba hozó a fogyasztó részére köteles meghatározni a berendezés használatára és karbantartására vonatkozó tűzvédelmi követelményeket, valamint éghető anyagokra vonatkozóan a berendezésektől megtartandó biztonsági távolságokat;

az üzemeltető, vagy a berendezés kezelésével megbízott személy köteles a használati utasításban foglaltakat megtartani, a berendezést annak megfelelően üzemeltetni;

gázszivárgás esetén a gázüzemű berendezés működését meg kell szüntetni, meg kell győződni a gázszivárgás okáról és a rendelkezésszerűt szakemberrel haladéktalanul fel kell számoltatni;

a kéménybe csatlakoztatott tüzelő és fűtőberendezés, annak égéstermék elvezetője, valamint a környezetében lévő éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy a sugárzó hő a berendezés legnagyobb hőterheléssel való üzemeltetése mellett sem jelentsen az éghető anyagokra gyújtási veszélyt;

a kémény használaton kívüli bekötő és tisztító nyílását nem éghető anyaggal, eszközzel hézagmentesen le kell zárni;

meghibásodott szabálytalan elektromos szerelvényt, továbbá sérült, toldott hosszabbítót, valamint tűz- és balesetveszélyt okozó elektromos gépet, készüléket, berendezést használni nem szabad, azt szakemberrel haladéktalanul meg kell javítani;

Raktárak

A raktárak területén a közlekedési utakat teljes szélességében szabadon kell tartani!

A közmű nyitó-, zárszerkezetek, a hő- és füstelvezető berendezések kezelő szerkezeteinek, a tűzvédelmi berendezések, felszerelések hozzáférhetőségét mindig biztosítani kell.

A raktárak területén csak az oda beosztott munkavállalók tartózkodhatnak. Idegenek, látogatók kizárólag kísérvél tartózkodhatnak ott. A rájuk vonatkozó tűzvédelmi ismeretek közlése, a fogadó gazdálkodó szervezet feladata.

A raktárak területén a dohányzás és bármilyen nyílt láng használata szigorúan tilos!

A raktárak területén használt gépek, berendezések időszakos biztonságtechnikai felülvizsgálatáról a terület egységek vezetőinek kell gondoskodni. Ezen gépeket, berendezéseket csak a jogszabályok által meghatározott szakmai végzettségű személyek kezelhetik.

A raktárak területén hulladék tárolása tilos.

A raktárak közötti ajtók akadálytalan nyitását és záródását biztosítani kell.

Öltöző

Az öltöző területén (tűzvédelmi szempontból) dohányozni szigorúan tilos.

Olajos, zsíros munkaruha, védőruha – ruhatár-rendszerű öltöző kivételével – csak fém szekrényben helyezhető el.

A helyiségben éghető anyag tárolás nem engedélyezett.

Előtér, WC

A helyiségeket csak rendeltetésüknek megfelelő célra szabad használni, azokban anyagot tárolni tilos.

Gépjármű parkoló

a járművekre vonatkozó tűzvédelmi szabályok megtartásáért az üzembe tartó, illetőleg a jármű vezetője a felelős

a gépjárműtárolóban a gépkocsikat úgy kell elhelyezni, hogy a gépjárművek gyorsan és biztonságosan eltávolíthatók legyenek, a gépjárművek ajtajai legalább az egyik oldalon teljes szélességükben nyithatóak legyenek, az egymás mögött álló gépjárművek között pedig legalább 0,8 méter távolságot kell megtartani;

a gépjárműtároló helyiségben éghető folyadékot, éghető gázt tárolni nem szabad;

üzemanyagot, éghető folyadékot, gázt lefejtetni, illetőleg a gépjárművet üzemanyaggal feltölteni, tűzveszéllyel járó tevékenységet, továbbá a gázüzemanyag ellátó berendezésen javítást végezni tilos;

Közlekedő terek, folyosók

A folyosókon bármilyen anyagot tárolni tilos, még átmenetileg sem szabad!

A közmű nyitó-, zárószerkezet, a tűzvédelmi berendezések, felszerelések hozzáférhetőségét mindig biztosítani kell.

Az olyan helyiségek ajtóit, ahol személyek tartózkodnak, bezárni tilos.

A létesítményi tűzoltóság működésének, szolgálatellátásának szabályai

Nyilatkozat

A létesítményi tűzoltóság létrehozásáról szóló jogszabályi előírások figyelembevételével a Könyvtár területén nem kötelezett létesítményi tűzoltóság működtetésére.

A Szabályzat készítésére kötelezett által üzemeltetett, bérlet épületrész, épület 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiségei esetében a – kiürítési számítással vagy azzal egyenértékű módon igazolt – megengedett maximális befogadóképessége.

Nyilatkozat

Az Könyvtár által használt területen, nincs olyan helyiség, illetve helyiségesoport, amelyben, egy időben 50 főnél több személy tartózkodik.

A Tűzvédelmi Szabályzat készítőjének nyilatkozata

Tűzvédelmi Szabályzat készítéséhez szükséges alapadatok, tűzvédelmi szakmai képesítését igazoló dokumentum egyedi azonosítói

Készítő neve:	Juhász Péter
Aláírás:	
Elérhetősége:	1031 Budapest, Vízimolnár köz 12. juhaszp76@gmail.com ; +36-30/207-4684
Bizonyítvány szám:	AK-62/2001
Kiállító intézmény neve:	BM Katasztrófavédelmi Oktatási Központ
Kiállító intézmény címe:	1033 Budapest, Laktanya utca 33.
Szakmai képesítés megnevezése:	felsőfokú tűzoltói, tűzvédelmi szakképesítés
Kiállítás dátuma:	2001. július 2.
Szabályzat készítésének időpontja:	2024. január 10. – 2024. január 15.
Szabályzat hatálybalépésének időpontja:	2024. február 1.

[MA2] megjegyzést írt: Ez nem tudom, hogy kell e?

[MA3] megjegyzést írt: Kitéltendő

1. számú melléklet az Ellenőrzés, Karbantartás, Felülvizsgálati kötelezettségek

érintett műszaki megoldás	üzemeltetői ellenőrzés		időszakos felülvizsgálat		karbantartás	
	ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja	ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja	ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja
tűzoltó készülék	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	nincs követelmény		6 hónap (+ 1 hónap) ¹⁾ 12 hónap (+ 1 hónap), ²⁾ 5 év (+ 2 hónap), 10 év (+ 2 hónap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló
beépített tűzjelző berendezés	1 nap, 1 hónap, 3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét), 12 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
Fali tűzcsap, vízforrások a természetes vízforrás kivételével, nyomásfokozó szivattyú, száraz oltóvízvezeték	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	12 hónap (+ 1 hónap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
tűz- és hibaátjelző berendezés	1 nap	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
biztonsági világítás	1 hónap	tűzvédelmi üzemeltetési napló	12 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló

2. számú melléklet: Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység

Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység feltételeinek meghatározása

Sorszám:		/20.....
A munkavégzés helye:		
A munkavégzés ideje:	20.... hó nap órától	
	20.... hó nap óraig.	
A tevékenység megnevezése, pontos leírása:		
A munkát végzők neve(i) / Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány száma:	A munkát végzők neve(i)	Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány száma
A munkavégzés helyén az alábbi tűzoltó készüléket kell biztosítani:	☐ Porral oltó ☐ CO ₂ oltó ☐ Habbal oltó ☐ Gázzal oltó ☐ Vízzel oltó	
A vonatkozó jogszabályi előírás, valamint a 20.... hó nap megtartott helyszíni szemle alapján a biztonságos munkavégzés érdekében a munkavégzés során méteres környezetben az alábbi védelemről kell gondoskodni:		
☐ az éghető anyagokat el kell távolítani; ☐ gyúlékony padozat védelméről gondoskodni kell; ☐ az el nem távolítható anyagokat nem éghető, megfelelő hőszigetelő anyaggal le kell takarni; ☐ szinteken az áttöréseket ellenőrizni kell; ☐ fali és padlónyílásokat, áttöréseket le kell fedni;		

☐ munkaterületet tűzálló paravánnal le kell határolni; ☐ a fal vagy mennyezet ellentétes oldalán lévő éghető anyagot el kell távolítani, védelméről gondoskodni kell; ☐ alaptevékenység korlátozása szükséges; ☐ a tűzveszélyes tevékenység figyelemmel kísérése a szomszédos helyiségekben indokolt; ☐ munkavégzés során műszeres felügyeletet kell biztosítani;	
A felügyeletet biztosító személyek neve, beosztása és feladata:	
A tűzveszélyes tevékenység befejezése utáni teendők:	☐ A munka befejezésének jelentése az engedélyező felé ☐ A tűzveszélyes munka területének utóellenőrzése a munka befejezésekor és ... óra múlva
Egyéb előírások:	
....., 20..... hó nap	
	 feltételeket meghatározó
A fentieket az alábbi – a helyi sajátosságoknak megfelelő – tűzvédelmi előírásokkal egészítem ki:	
A munkát végző(k) nyilatkozata	

Az előzőekben felsorolt előírásokat tudomásul veszem, a munkavégzéshez szükséges berendezést a tevékenység megkezdése előtt ellenőriztem, a tűzoltó készülékek, felszerelések használatát, a tűzjelzés helyi lehetőségét ismerem, a munkavégzés befejezése után a területet tűzvédelmi szempontból leellenőrzöm, a munkavégzés befejezését a feltételeket meghatározó felé jelentem.	
....., 20..... hó nap	
	 munkát végzők aláírása
A felügyeletet ellátó(k) nyilatkozata	
A felsorolt előírásokat tudomásul veszem, a felügyeleti feladataimmal tisztában vagyok, a tűzoltó készülékek, felszerelések használatát és a tűzjelzés helyi lehetőségeit ismerem.	
....., 20..... hó nap	
	 felügyeletet ellátók aláírása
A tevékenység befejezését tudomásul vettem:	
....., 20... hó nap óra	
	 feltételeket meghatározó